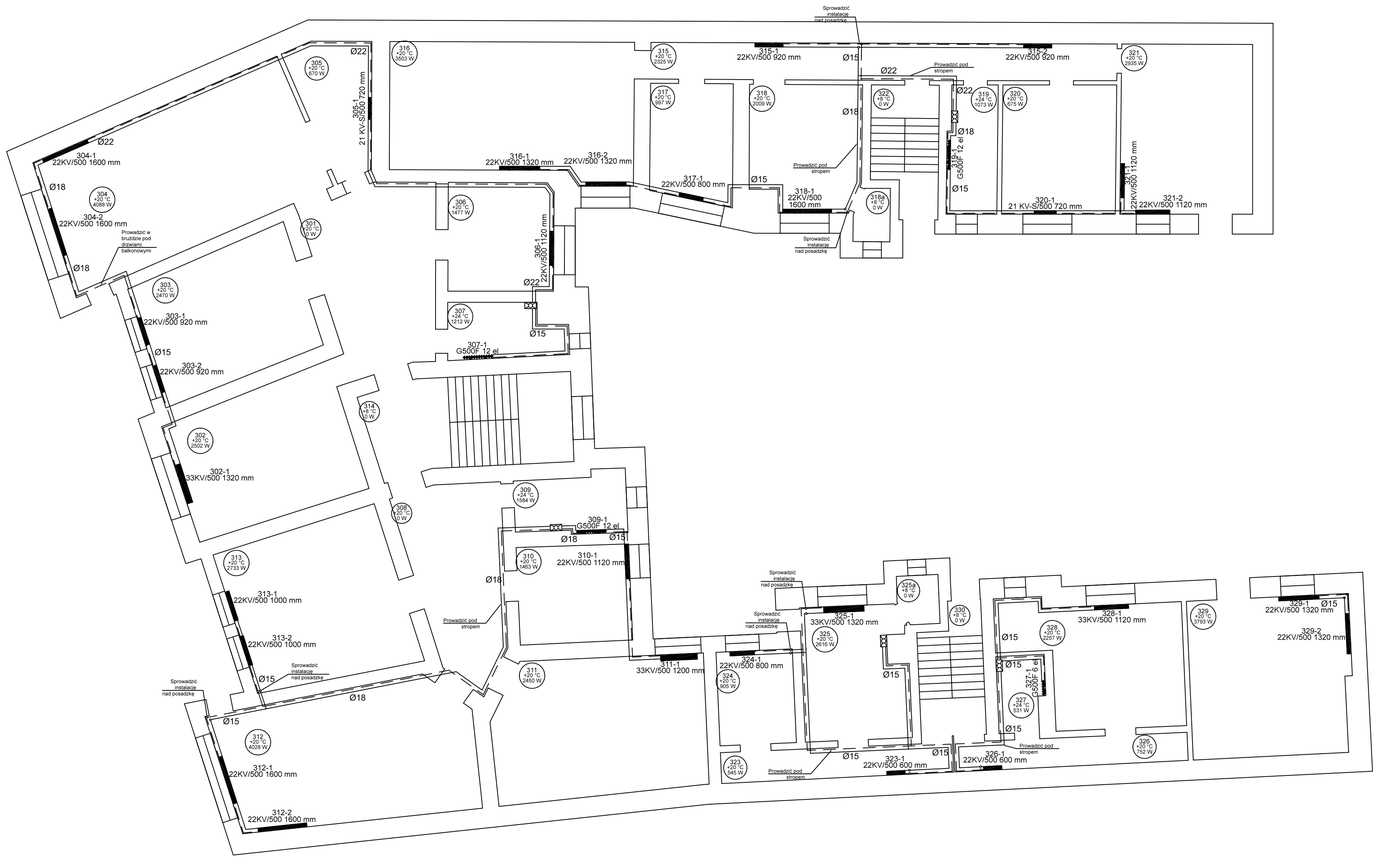

LEGENDA:

- Grzejnik płytowy/łazienkowy
- 327-1 / 21KV/500 400 mm — Numer pomieszczenia / Typ i długość grzejnika
- Ø15 — Rurociąg, średnica
- Pion

UWAGI:

1) Lokalizacja grzejników łazienkowych do uzgodnienia z lokatorami
2) W lokalach do których nie uzyskano dostępu podczas inwentaryzacji przyjęto układ ścian z sąsiednich kondygnacji
3)W przypadku braku mozliwości dolnego podłączenia grzejników, należy zasilić je bocznie
4) Instalację prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku źródła ciepła.
5) Przy przejściach rurociągów przez ściany kominowe należy wykorzystać przestrzeń między kanałami

Projektował	01.24	D. SŁABY	Format 4A4	Przynależy do zes. nr	
Opracował	01.24	A.KOSYTORZ		Stadium	PT
Kierownik prac.	01.24		Podziałka 1:100	Część branżowa	sanitarna
Pracownia	Data	Nazwisko		Uwagi	

Bipro–Ecosystem
KATOWICE

Numer projektu: 300124

Nazwa rysunku: Rzut 3 piętra

Numer rysunku: 6

BUDYNEK PRZY UL. MATEJKI 4 W KATOWICACH

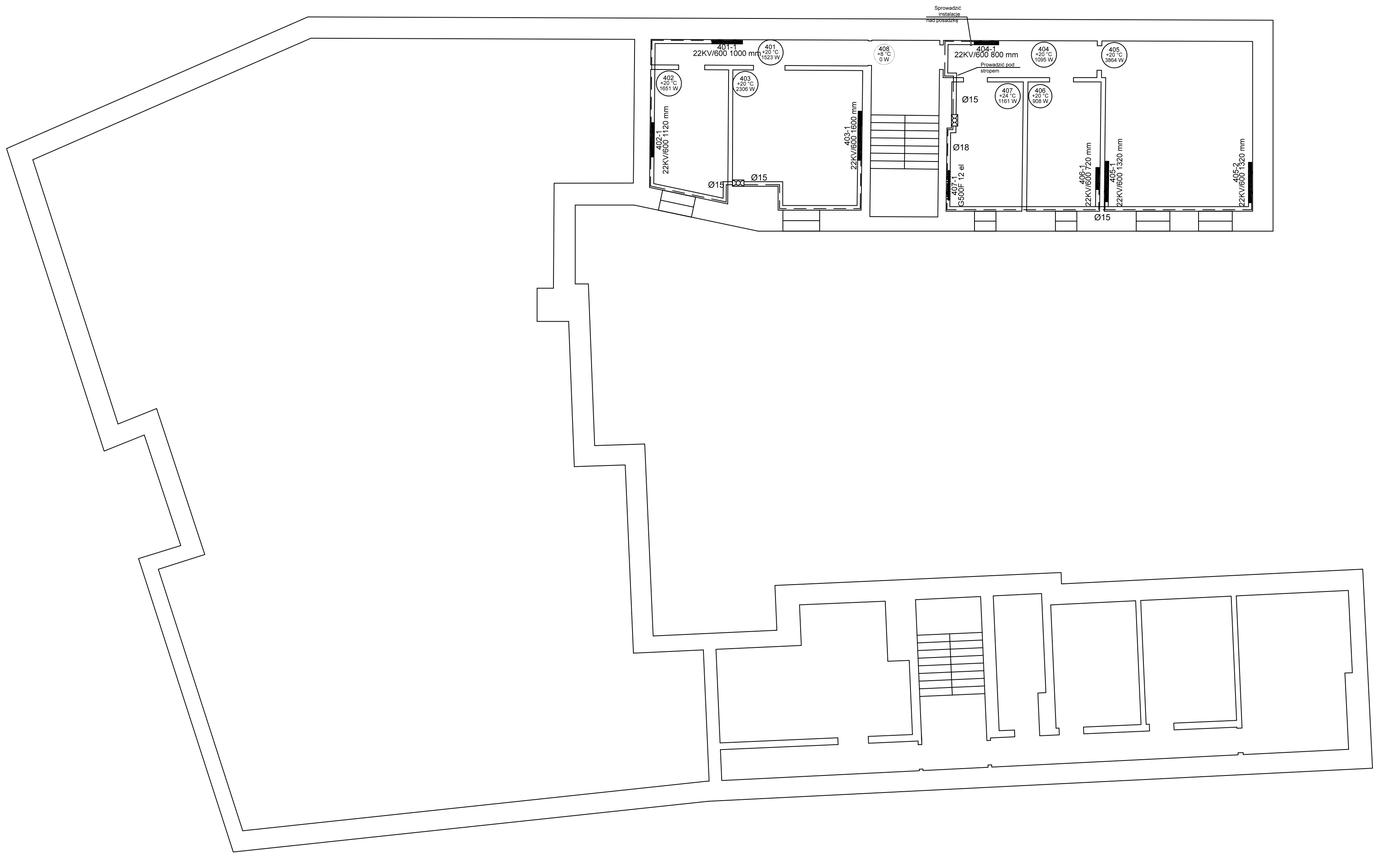

LEGENDA:

- Grzejnik płytowy/łazienkowy
- 327-1 / 21KV/500 400 mm — Numer pomieszczenia / Typ i długość grzejnika
- Ø15 — Rurociąg, średnica
- Pion

UWAGI:

1) Lokalizacja grzejników łazienkowych do uzgodnienia z lokatorami
2) W lokalach do których nie uzyskano dostępu podczas inwentaryzacji przyjęto układ ścian z sąsiednich kondygnacji
3)W przypadku braku mozliwości dolnego podłączenia grzejników, należy zasilić je bocznie
4) Instalację prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku źródła ciepła.
5) Przy przejściach rurociągów przez ściany kominowe należy wykorzystać przestrzeń między kanałami

Projektował	01.24	D. SŁABY	Format 4A4	Przynależy do zes. nr	
Opracował	01.24	A.KOSYTORZ		Stadium	PT
Kierownik prac.	01.24		Podziałka 1:100	Część branżowa	sanitarna
Pracownia	Data	Nazwisko		Uwagi	

Bipro–Ecosystem
KATOWICE

Numer projektu: 300124

Nazwa rysunku: Rzut poddasza

Numer rysunku: 7

BUDYNEK PRZY UL. MATEJKI 4 W KATOWICACH